CURVA DE ENERGIA ANUAL

AÑO 1951

Carga medida en Central Batlle y Ordóñez y Sub-Estación Norte, lado 31,5 kV.- Carga máxima 128 M.W.

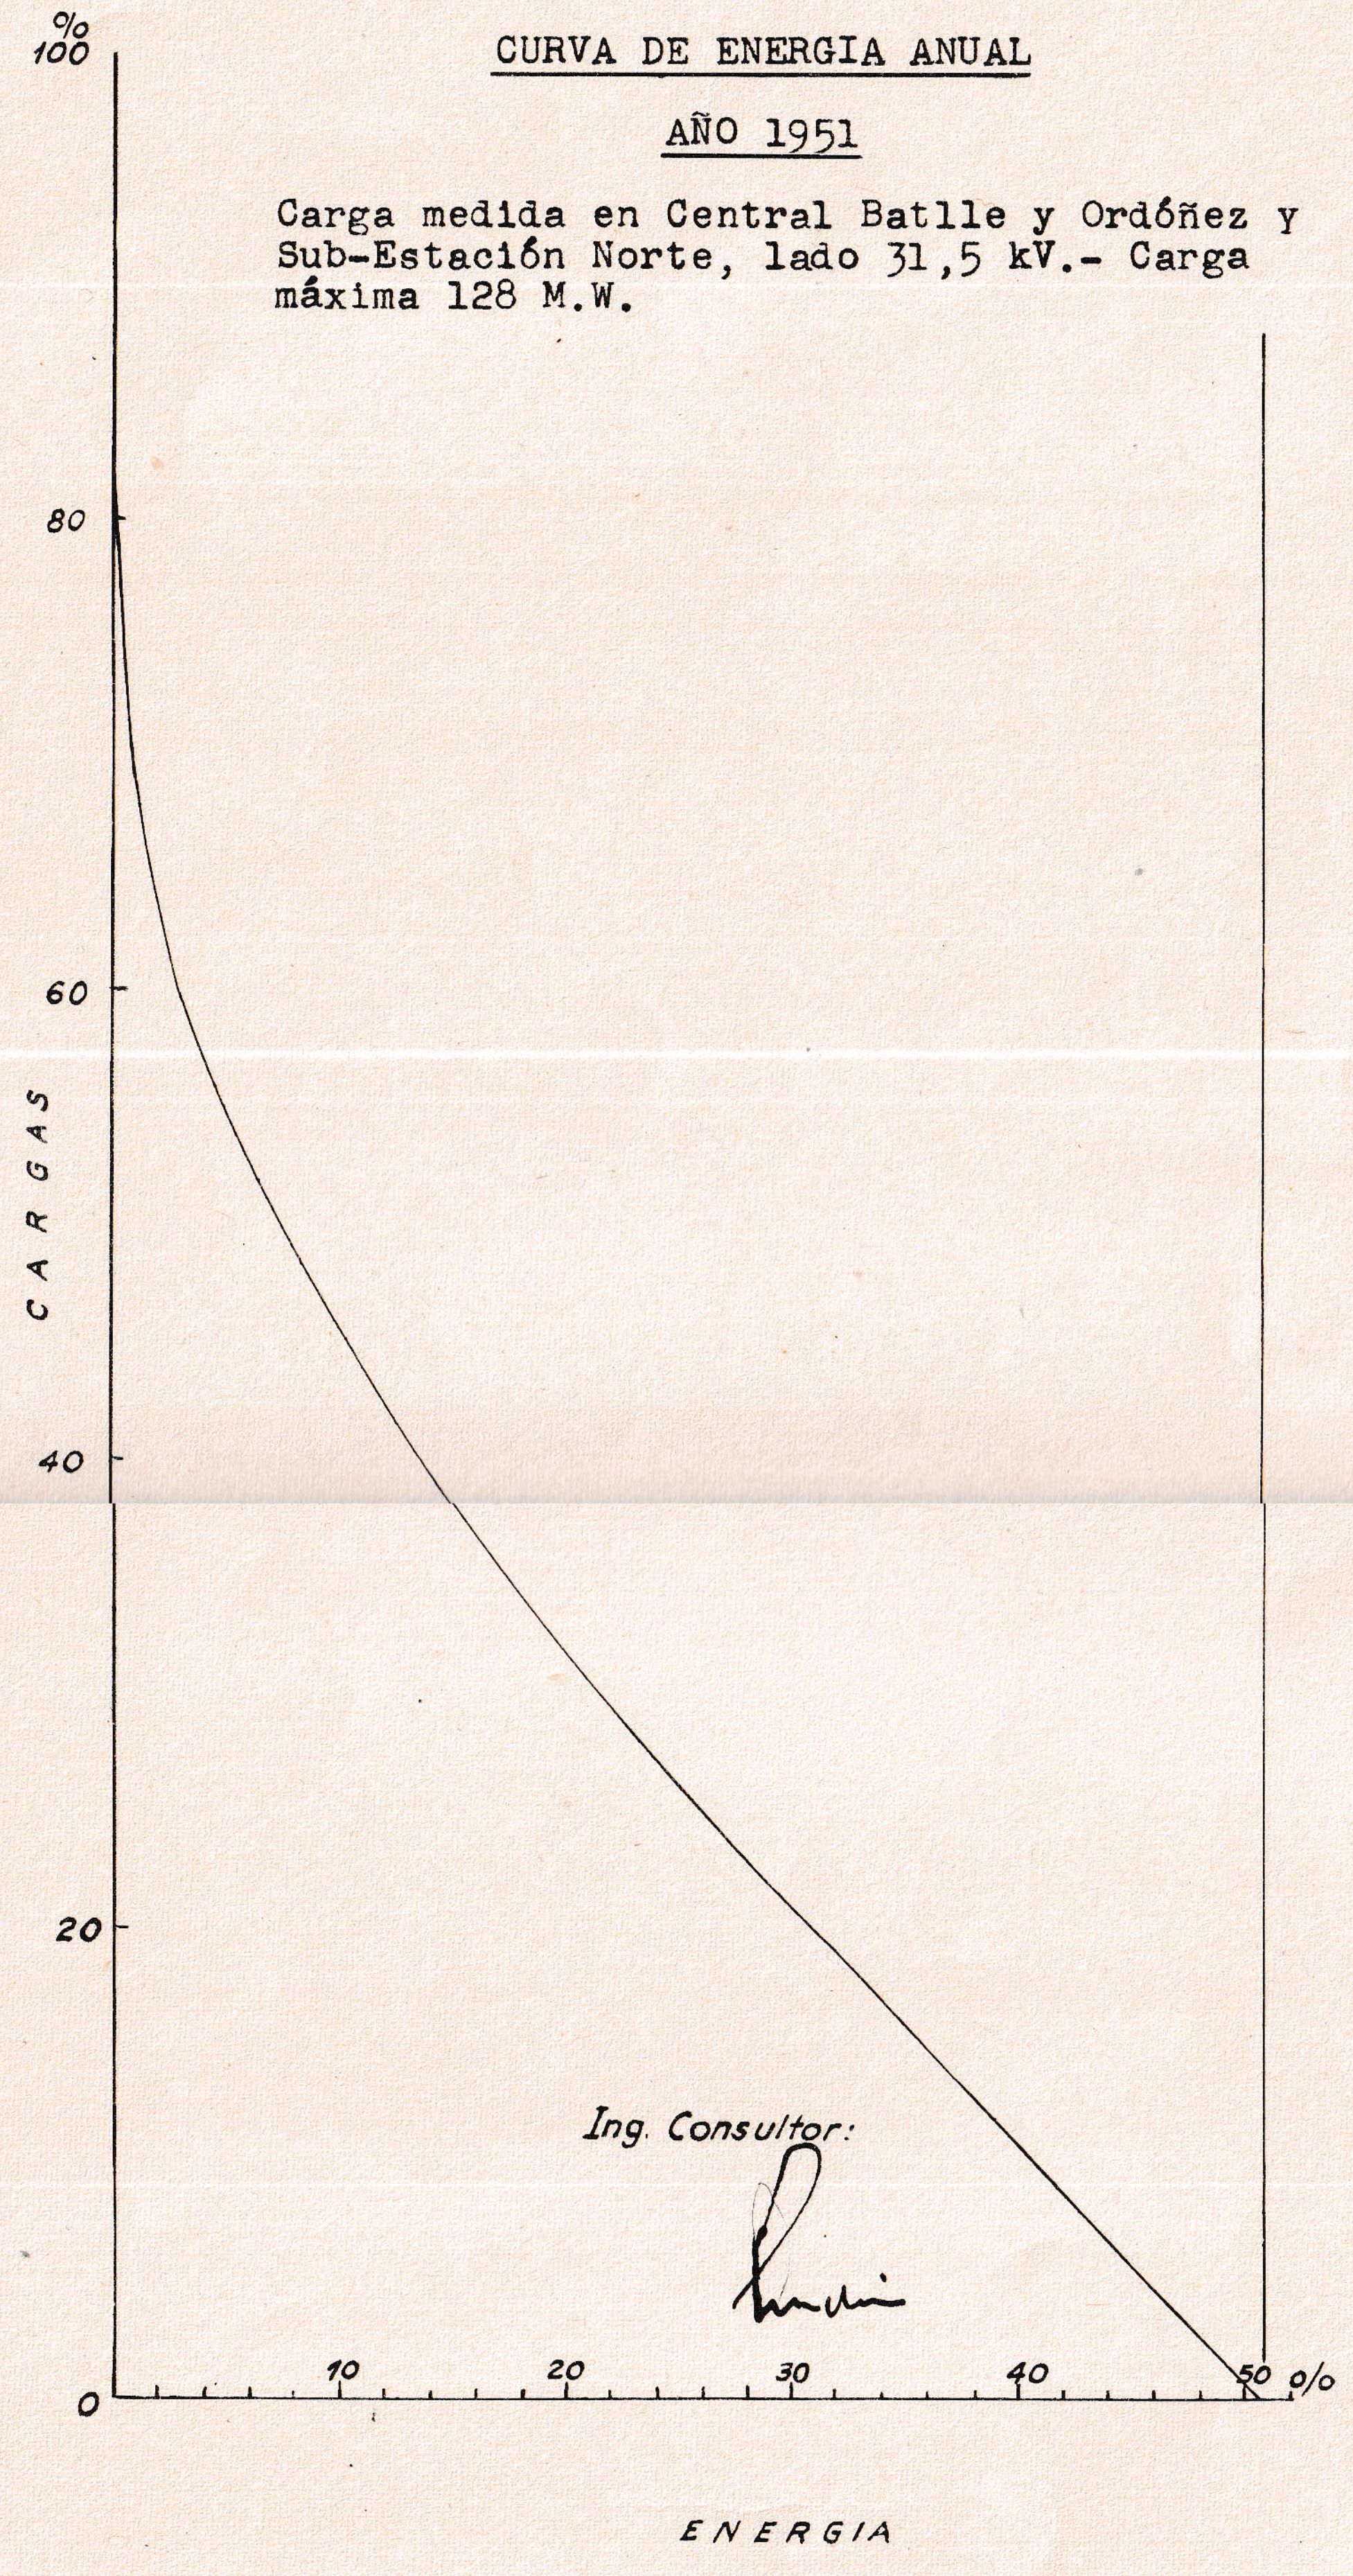

Ing. Consultor:

Ing. Jefe:

ANEXO 11 K

No. 5403